

Kennlinie eines Konstantstrom- oder elektronischen Trafos



unabhängiger
Konstantstromtrafo




Einbau -
Konstantstromtrafo



elektronischer
Konstantstromtrafo

Der typische Verlauf der Kennlinien ist identisch !

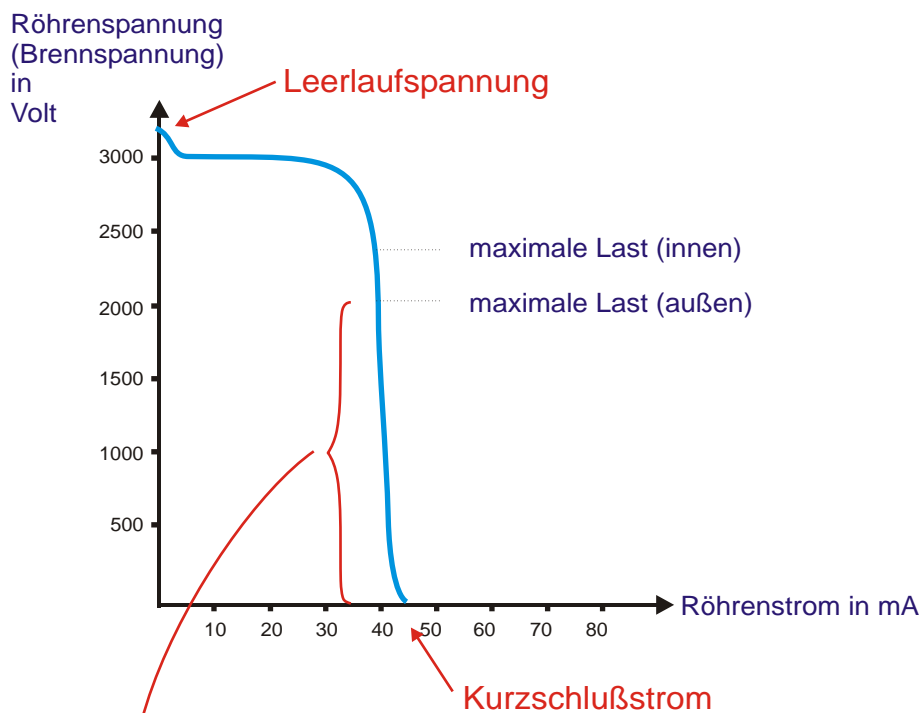

Konstantstromtrafos und EVG's haben über den gesamten Bereich einen nahezu konstanten Strom.

Nach EN 50107 ist für Konstantstromtrafos und EVG's eine Kontrollmessung des Röhrenstromes nicht erforderlich.